

## 100V遠隔 ON/OFF : PDU (Power Distribution Unit) -(2) UpD

UpgLog : 2408


照射環境

100V-PDU

あ吉田工務店

所内LAN経由で E5室の 100V 遠隔 ON/OFF ができます。  
User用のPDUを Local-SW 付き 4ch にしました。

遠隔制御は、  
<http://incotpdu2.rarfadv.riken.go.jp>  
incot / exp

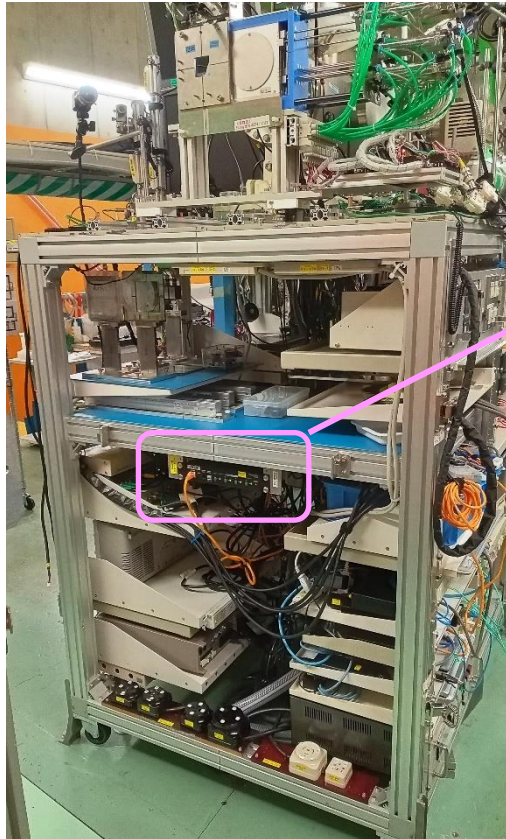

上流側・固定架台に取付 ています



パネル 正面に Local SW (8秒押し離すと ON/OFF切替え)  
背面に 100V コンセント があります



- ATEN 4ポート電源リプーター  
PE4104AJ 4ch total 15A Web制御  
<https://www.shopaten.jp/shopdetail/00000001050/pdu/page1/recommend/>  
<https://www.monotaro.com/g/05996708/>

## 100V遠隔 ON/OFF : PDU (Power Distribution Unit) -(1)

UpgLog : 2408

照射環境

100V-PDU

あ吉田工務店

所内LAN経由で E5室の 100V 遠隔 ON/OFF ができます。  
ビーム診断機器用のPDUは Local-SW 付き 8ch です。



場所 = 常設架台: 西側ラック  
ATEN 6108AVA

<http://incotpdu1.rarfadv.riken.go.jp>

incot / exp



### ● ATEN 電源管理(PDU) Web制御

PE6108A, PE6108AVA 8ch total 15A

<https://www.aten.com/jp/ja/products/電源製品/pdu/pe6108av/>

<https://www.monotaro.com/g/03802349/>